




ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail: mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg



ДО
.....

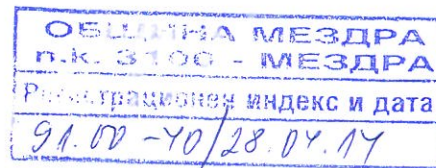

Относно: Поставени въпроси по процедура за обществена поръчка с предмет „Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с поставени въпроси по документацията за обществената поръчка, Ви даваме следният отговор, като отговора на въпросите са по реда на постъпването им:

Въпроси и уточнения:	Отговор:
1. Съгласно методиката за оценяване за подпоказател ПЗ 4 е записан следния текст: „Предложени допълнително мерки за опазване на околната среда (извън задължително изискуемите, които изпълнителят следва да спазва)”. Моля да поясните какво се включва в „задължително изискуемите, които изпълнителят следва да спазва” за да бъде удовлетворен този критерий.	Под задължително изискуемите мерки за опазване на околната среда са мерките, които следва да бъдат предприети по време на строителството, за да се смеки/ограничи вредното въздействие върху атмосферния въздух, повърхностните води, почвите, шума, генериране на отпадъци.
2. Съгласно тръжната документация по част „ОВК” има заложен системи МИЦУБИШИ. Моля да поясните това изискване задължително ли е или може да се използват системи на други производители като се спазват техническите параметри.	Заложеният системи са проектантско решение. При изготвяне на офертите си участниците могат да използват системи на всеки един производител, като се спазват техническите параметри в КСС.
3. В изпратените отговори на въпроси с Ваше писмо №91.00-38/17.04.2014 год. на въпроса по част Конструктивна т.46 е отговорено, че ламарината за кофража е с дебелина 6-7 мм. И височина на вълната 60-70 мм. Моля да уточните, дали е допусната техническа грешка и дебелината на ламарината да се чете 0,60-0,75 мм. с височина на вълната 60-70 мм.	Допусната е техническа грешка. <u>Да се чете: дебелина на ламарината 0,60-0,70 мм. С височина на вълната 60-70 мм.</u>
4. Съгласно отговор на въпрос №8 във Ваше писмо №91.00-37/15.04.2014 год. „В част Газификация да се добави ред №32 – Доставка и монтаж комин за газов котел ф400 неръждаема стомана 12 м. – 1 бр.” Моля да уточните: Какъв тип трябва да бъдат тръбите – едностенни (без изолация) или двустенни с топлинна изолация между двете тръби? Газовия бойлер, към комина на котела ли ще се включва или трябва да се предвиди отделен комин за него?	Тръбите за комина за газовия котел са двустенни с топлинна изолация между двете тръби. Газовия бойлер е с отделен комин изведен през външна стена от неръждаема стомана ф110 едностенен, без изолация.

С уважение,

.....
ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на Община Мездра

